

Transmetteur GSM mixte 4G/3G/2G/Ethernet

Fabriqué en FRANCE



SIMPL'GSM 4G
SIMPL'GSM 4G-230

Programmation par PC

Cette notice explique le fonctionnement du Web-serveur embarqué dans le SIMPL'GSM. La programmation se fait simplement à l'aide d'un navigateur internet.

Il suffit de se raccorder au même réseau local que le SIMPL'GSM, ou de brancher le SIMPL'GSM directement sur le PC pour accéder à tous ses paramètres.



Le Web serveur est optimisé pour le navigateur Chrome



Pour toute information complémentaire concernant, le câblage, le guide vocal, ou la description des fonctions, se reporter au manuel d'installation inclus avec le SIMPL'GSM.

ref. **NOTINS000167168**

Informations pour l'administrateur réseau



Il faut vérifier que le SIMPL'GSM dispose de la dernière mise à jour de son programme interne, et effectuer celle-ci le cas échéant (**page technique**).

OUVERTURES DE PORTS SUR RESEAU LOCAL (ETHERNET)

PORT 6001 UDP : Mise à jour du produit

PORT 123 : Heure NTP

PORT pour la télésurveillance en DC-09 : Voir avec le télésurveilleur

PORT 1883 TCP : port permettant le fonctionnement de l'application


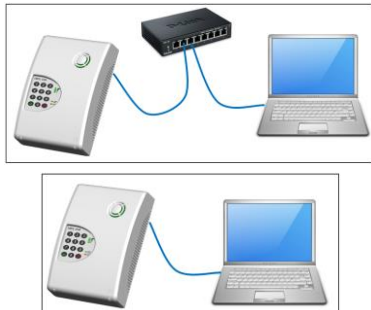







Les produits de la gamme ALTEC sont conçus et fabriqués en France par la société ATLS
SIMPL'GSM est une marque déposée par ATLS

SOMMAIRE

1. MISE EN ŒUVRE RAPIDE	4
2. CABLAGE	5
2.1.Câblage sur réseau local	5
2.2.Câblage en direct.....	5
2.2.1. Paramétrage sur PC (seulement en cas de câblage direct)	5
3. RECUPERATION DE L'ADRESSE IP	8
4. CONNEXION AU WEB-SERVEUR	9
4.1.Connexion au web-serveur sans code d'accès.	9
4.2.Connexion au Web-serveur avec code d'accès.	9
5. PRINCIPE DE PROGRAMATION	10
5.1.MODE ASSISTE	11
5.2.MODE NON ASSISTE	11
6. Page « VOCAL »	12
6.1.Configuration des entrées.....	12
6.2.Numéros de téléphone vocaux	12
6.3.Acquittement vocal	13
6.3.1. Acquit au décroché :	13
6.3.2. Acquit par code :	13
6.3.3. Acquit par étoile ou dièse :	13
6.3.4. Acquit par raccroché :	13
6.4.Personnalisation des messages vocaux	14
6.5.Défaut alimentation en vocal	15
6.6.Test cyclique en vocal	15
7. Page « SMS »	16
7.1.Information d'entrées	16
7.2.Numéros de téléphone des entrées	16
7.3.Contenu des SMS.....	17
7.4.SMS défaut d'alimentation	17
7.5.SMS test cyclique	18
7.6.Horodatage SMS	19
8. Page « DIGITAL »	20
8.1.Choix de la priorité des canaux de transmission	20
8.2.Code transmetteur	20
8.3.Activation des entrées en transmission digitale.....	21
8.4.Transmission des défauts internes	21
8.5.Tests périodiques	22
8.5.1. Test cyclique.....	22
8.5.2. Supervision / Polling IP.....	22
8.6.Numéros de téléphone télésurveilleur	23
8.7.Adresses IP.....	23
8.8.Horodatage IP.....	24
9. Page « APPLICATION »	25
9.1.Activation	25
9.2.Canaux de transmission	26

9.3.Nom du site.....	26
9.4.Entrées	26
9.5.Sorties.....	26
9.6.Défauts d'alimentation	27
9.7.Remise à zéro des accès	27
10.Page « TECHNIQUE »	28
10.1.Sauvegarde du paramétrage du SIMPL'GSM.....	28
10.2.Réglage de la date et de l'heure.....	28
10.3.Code d'accès	29
10.4.Paramétrage des entrées de déclenchement	30
10.5.Sorties.....	31
10.6.Télécommandes	33
10.6.1. Télécommande par reconnaissance du numéro appelant	33
10.6.2. Télécommandes par le serveur vocal	34
10.6.3. Télécommande par l'application	35
10.6.4. Télécommande par SMS personnalisé	35
10.6.5. Télécommande par SMS d'usine	36
10.7.Serveur vocal.....	37
10.8.Blocage des appels entrants	37
10.9.Levée de doute audio	38
10.10.Options de transmission	38
10.10.1. Suivi audio de la transmission.....	39
10.10.2. Options transmission vocal	39
10.10.3. Options transmission SMS.....	40
10.10.4. Options transmission digital	41
10.11.Configuration des défauts.....	42
10.12.Paramètres GSM	42
10.13.Paramètres Ethernet.	44
10.14.Localisation d'installation	44
10.15.Mise à jour du produit à distance	44
11.OPTIONS.....	45
11.1.PAGE SIMULATION.....	46
11.2.ETAT DES ENTREES/SORTIES	47
11.3.ETAT DU PRODUIT	48
11.4.MEMOIRE D'EVENEMENTS	49
12.MISE A JOUR DU PRODUIT A DISTANCE.....	50
12.1.Mise à jour manuelle	50
12.2.Mise à jour automatique	50
12.3.Résolution des problèmes lors de la mise à jour.....	51
12.3.1. Mise à jour par Ethernet.....	51
12.3.2. Mise à jour par Data-GSM	51
13.GARANTIE	52

1. MISE EN ŒUVRE RAPIDE

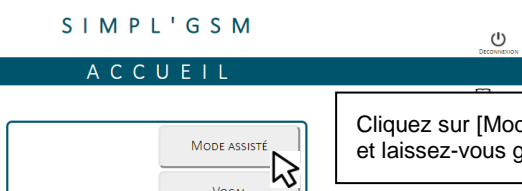
<p>1</p>	<p>Câblage</p> 	
<p>2</p>	<p>Récupération adresse IP</p>	 <p>Maintenez RAZ puis appuyez sur 1 et relâchez</p>
<p>3</p>		 <p>Exemple : Accès au web-serveur autorisé. Adresse IP : 192.168.XXX.XXX</p>
<p>4</p>		 <p>Désactivez le WIFI de votre ordinateur dans le cas d'une liaison directe.</p>
<p>5</p>		 <p> Cliquez sur [Mode assisté] et laissez-vous guider.</p>

Dans le cas du câblage direct, si la connexion ne se fait pas, reportez-vous au chapitre 2.2.1 paramétrage du PC.

2. CABLAGE


2.1. Câblage sur réseau local

- Raccorder le SIMPL'GSM sur le réseau local ou sur la BOX à l'aide d'un câble RJ45.
- Raccorder le PC sur le réseau local en Wi-fi ou avec un câble réseau.

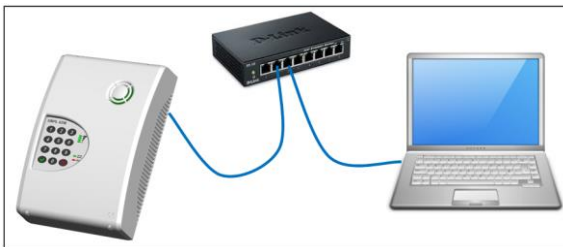


2.2. Câblage en direct

- Raccorder le câble RJ-45 directement du PC au SIMPL'GSM

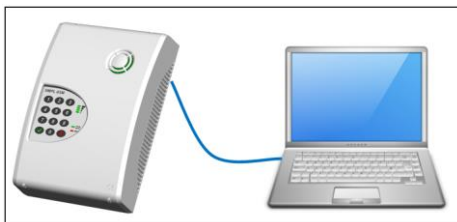


Attention dans ce mode de câblage, il peut parfois s'avérer nécessaire de configurer certains paramètres IP sur votre ordinateur, suivez pas à pas les instructions :

2.2.1. Paramétrage sur PC (seulement en cas de câblage direct)

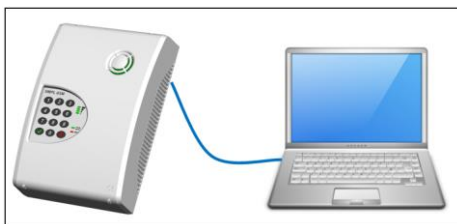


Attention : si vous êtes relié en direct du PC au SIMPL'GSM et que la connexion ne se fait pas, malgré le fait d'avoir entré la bonne adresse IP, ou la bonne adresse mDNS, suivre la procédure décrite ci-dessous :


-  Appuyer sur les touches **windows + R** pour ouvrir la fenêtre (EXECUTER)
- la fenêtre d'exécution s'affiche, taper **ncpa.cpl** puis OK

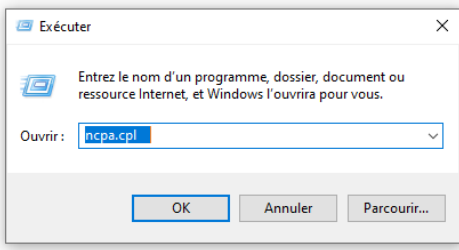


- La fenêtre connexion réseau s'affiche : faire un clic droit sur la carte réseau et cliquer sur propriétés.

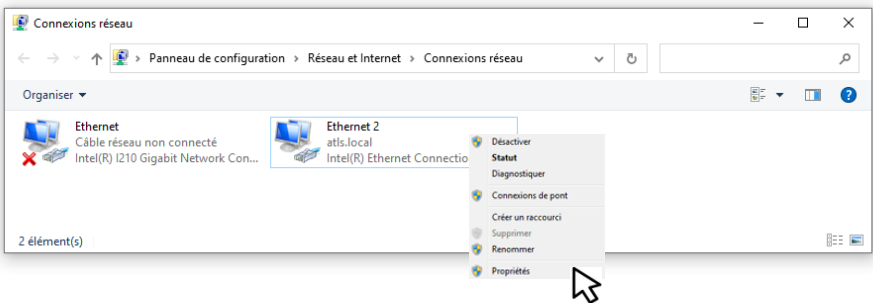

- Dans la fenêtre de propriétés de connexion au réseau local, cliquer sur protocole internet version 4 (TCP/IPv4) puis sur Propriétés.

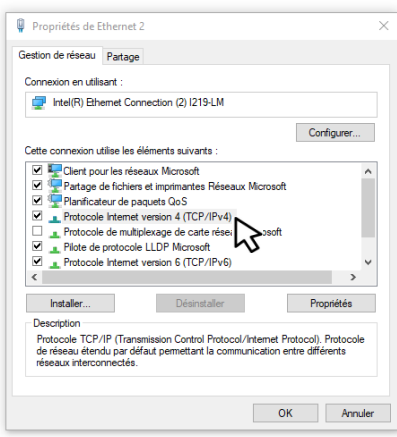

- La fenêtre de configuration des paramètres IP apparaît :

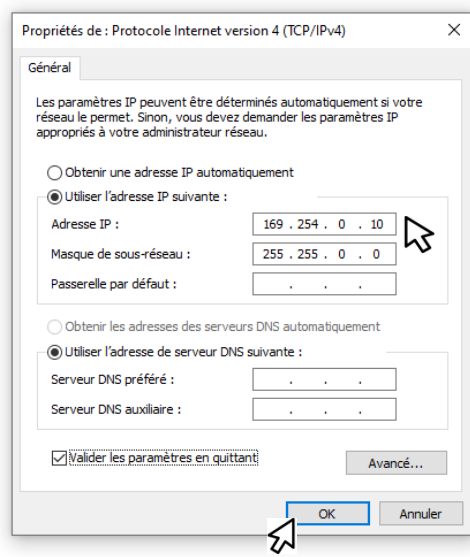

Cliquez sur "Utiliser l'adresse IP suivante"

- Pour l'adresse IP, entrez en programmation dans le SIMPL'GSM pour connaître l'adresse IP du SIMPL'GSM dans le menu 00 Etat du produit.
- Exemple : le SIMPL'GSM dit adresse IP : 169.254.0.25
- Il faut que l'adresse IP du PC contienne les 2 mêmes premiers blocs que le SIMPL'GSM mais que les 2 derniers blocs soient différents.
- Tapez par exemple 169.254.0.10 pour l'adresse IP.
- Tapez 255.255.0.0 pour le Masque de sous réseau.
- Cliquez sur OK

Vous pouvez désormais taper l'adresse IP du SIMPL'GSM dans votre navigateur pour entrer en programmation.


3. RECUPERATION DE L'ADRESSE IP

La récupération de l'adresse IP peut se faire de 2 manières. Son annonce est faite de manière vocale.

Si le SIMPL'GSM ne la donne pas, patienter au moins 30 secondes, puis vérifier le câblage.

Si le câble Ethernet présente un défaut, le SIMPL'GSM dit « Câble Ethernet débranché »

Maintenez RAZ puis appuyez sur 1, et relâchez

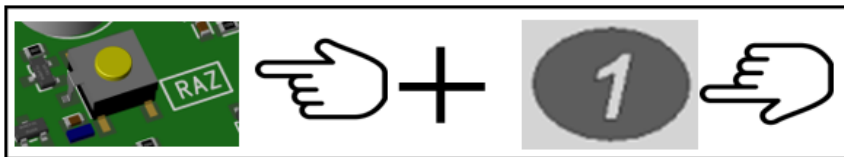

*Action impossible pendant la programmation vocale

Notez l'adresse IP ou l'adresse mDNS. Vous pouvez désormais taper l'adresse IP ou mDNS dans la barre d'adresse du navigateur.

Dans le cas d'une liaison directe sur le produit, désactivez le WIFI de votre ordinateur.

Menu 04 + 25 "Etat du produit"

Si vous ne pouvez pas ouvrir le boîtier sans déclencher l'alarme, Il faut accéder au guide vocal du SIMPL'GSM pour connaître son adresse IP ou mDNS. Restez appuyer 2 secondes sur une touche, répondez non à la question « voulez-vous être assisté », tapez le menu 04 + OUI puis le menu 25 + OUI et notez l'adresse ip que le SIMPL'GSM énonce.



Notez l'adresse IP ou l'adresse mDNS et restez appuyé sur la touche NON pour ressortir. Vous pouvez désormais configurer un code d'accès (menu 01.00) pour accéder au web serveur. Tapez l'adresse IP ou MDNS dans la barre d'adresse du navigateur pour vous connecter et programmer l'appareil.

4. CONNEXION AU WEB-SERVEUR


Le code d'accès est le même pour entrer en programmation vocale ou pour le Web-serveur.

4.1. Connexion au web-serveur sans code d'accès.


Sans code d'accès, même en connaissance de l'adresse IP du SIMPL'GSM il est impératif d'effectuer l'intervention manuelle RAZ + 1 après chaque déconnexion automatique (1 heure) ou manuelle, pour autoriser l'accès au Web-serveur.

Taper l'adresse IP(en chiffre) ou l'adresse mDNS(en lettre) donnée par le SIMPL'GSM dans la barre d'adresse de votre navigateur, et appuyer sur [Entrée].

Exemple d'adresse IP



Exemple d'adresse mDNS



La page d'accueil du SIMPL'GSM s'affiche directement :



4.2. Connexion au Web-serveur avec code d'accès.

L'intérêt de la présence du code d'accès est de pouvoir accéder au Web-serveur à tout moment sans intervention manuelle. A chaque changement de configuration du réseau, il conviendra de récupérer son adresse IP afin de la vérifier.

Taper l'adresse IP ou l'adresse mDNS donnée par le SIMPL'GSM dans la barre d'adresse de votre navigateur, et appuyer sur [Entrée] (la page du code d'accès apparaît).




SIMPL'GSM

Code d'accès :

Taper le code d'accès puis appuyer sur OK pour afficher la page d'accueil

5. PRINCIPE DE PROGRAMATION

La page d'accueil permet un accès direct aux sous-menus du SIMPL'GSM.

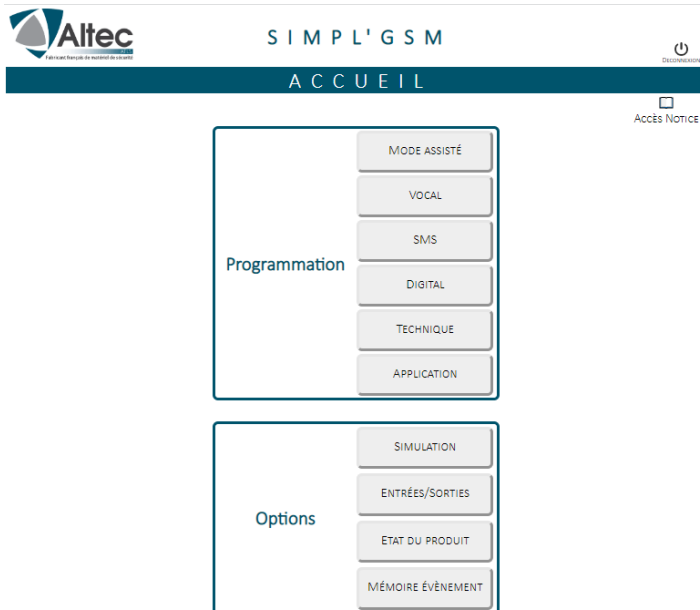

La navigation entre les différentes pages se fait par l'intermédiaire d'un bandeau en haut de chaque page.



ACCÈS NOTICE


Sauvegarder

La page d'accueil contient aussi un logo notice qui fait un lien vers le site internet Altec. Pour afficher la page produit sur le site, vérifier que le réseau soit bien relié à l'internet.

A chaque modification, et changement de page il faut impérativement sauvegarder les paramètres. Un message en vert est alors affiché pour confirmation.

✓ PARAMÈTRES SAUVEGARDÉS DANS LE PRODUIT

En cas d'oubli de la sauvegarde le SIMPL'GSM génère une fenêtre de rappel.

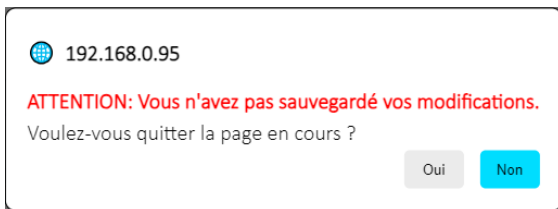

DECONNEXION

Dès que vous avez fini de travailler sur le Web-serveur, Il faut cliquer sur [DECONNEXION] afin de fermer la session de programmation.

5.1. MODE ASSISTÉ

Le mode assisté permet de paramétrer les fonctions principales du SIMPL'GSM en se laissant guider par des séries de questions et d'informations à renseigner. Idéal pour une mise en œuvre rapide et conviviale. Une barre de progression permet de savoir ce qu'il reste à programmer dans ce mode de programmation.

Exemple de questions :

Le diagramme illustre la barre de progression avec des points correspondant aux fonctionnalités : date, code d'accès, gsm, sim, entrées, vocal, sms, digital, et sorties. Les points 'date', 'code d'accès', 'gsm', 'sim', 'entrées', 'vocal', 'sms', et 'digital' sont marqués avec un point vert, indiquant qu'ils ont été configurés. Les points 'sorties' et 'vocal' sont marqués avec un point gris, indiquant qu'ils restent à configurer.

Le premier écran de question est intitulé "Voulez-vous configurer les entrées ?" et propose deux boutons : "Oui" et "Non".

Le deuxième écran de question est intitulé "Voulez-vous programmer les sorties ?" et propose également deux boutons : "Oui" et "Non".

5.2. MODE NON ASSISTÉ

La page d'accueil de SIMPL'GSM présente le logo Altec (Fabricant français de matériel de sécurité) et un menu de navigation. Le menu principal comprend : ACCUEIL, PROGRAMMATION (surligné), OPTIONS, ACCÈS NOTICE. Le menu secondaire comprend : MODE ASSISTÉ, VOCAL (surligné), SMS, DIGITAL, TECHNIQUE, APPLICATION. À droite, il y a un bouton "Sauvegarder" et un bouton "DECONNEXION" avec un icône d'arrêt.

Le SIMPL'GSM contient 5 pages de programmation permettant le paramétrage complet de ses fonctionnalités.

- Page VOCAL : permet le paramétrage des alarmes envoyées sous forme de messages vocaux aux destinataires.
- Page SMS : permet le paramétrage des SMS envoyés aux destinataires.
- Page DIGITAL : permet le paramétrage des alarmes envoyées au télésurveilleur.
- Page TECHNIQUE : permet d'accéder à des paramétrages techniques du SIMPL'GSM.
- Page APPLICATION : permet le paramétrage des informations à envoyer vers l'application NOTIFY+.

S I M P L ' G S M



ACCUEIL PROGRAMMATION OPTIONS ACCÈS NOTICE

Sauvegarder

MODE ASSISTÉ VOCAL SMS DIGITAL TECHNIQUE APPLICATION

Ce menu permet de paramétrer l'envoi de messages vocaux jusqu'à 32 destinataires. Chaque entrée dispose de 2 messages de 20 secondes chacun pour pouvoir transmettre le déclenchement ou le déclenchement et le réarmement de l'entrée correspondante.

ATTENTION, le paramétrage électrique des entrées (polarité, mode de déclenchement et temporisation et asservissement) se fait dans la page TECHNIQUE\ENTREES

6.1. Configuration des entrées

	Entrée M/A	Entrée 1	Entrée 2	Entrée 3	Entrée 4	Entrée 5	Entrée 6	Entrée 7	Entrée 8
Déclenchement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Réarmement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chaque entrée peut être configurée ou non en vocal.

Ce tableau permet de choisir si on souhaite transmettre par message vocal le déclenchement de l'entrée sélectionnée. Si le déclenchement est choisi, on peut aussi transmettre le réarmement.



ATTENTION : Le SIMPL'GSM ne peut pas être configuré pour transmettre simplement le réarmement d'une boucle (fin de défaut) sans transmettre son déclenchement.

6.2. Numéros de téléphone vocaux

Numéros de téléphone des entrées			
1	<input type="text"/>	17	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	18	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	19	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	20	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	21	<input type="text"/>
6	<input type="text"/>	22	<input type="text"/>

Chaque entrée peut comporter jusqu'à 32 destinataires en vocal.

On peut choisir plus spécifiquement les numéros à contacter par entrée dans le menu **Technique/Options transmission/Options transmissions vocales**, dans le tableau « ordre d'appel ».



- Dans le cas de certaines cartes M2M, le cheminement des appels peut être fait par des réseaux étrangers. Il est impératif dans ce cas d'enregistrer les téléphones des destinataires avec en préfixe l'indicatif international.

Exemple pour la France : 06 XX XX XX XX devient : 00 33 6 XX XX XX XX

6.3. Acquiescement vocal

L'acquiescement d'un message vocal permet d'arrêter son cycle de transmission pour ne pas contacter les correspondants suivants.

Acquiescement vocal	
Type d'acquiescement	Acquit par code ▼
<input type="checkbox"/> Code d'acquiescement	<input type="text" value="9"/>

Pour l'acquiescement des transmissions vocales le SIMPL'GSM propose 4 méthodes afin d'acquiescer les alarmes à distance. D'usine l'acquiescement par code est paramétré avec le code 9.

6.3.1. Acquit au décroché :

Cette méthode permet d'acquiescer l'alarme dès que le correspondant décroche son téléphone et que le message est diffusé entièrement, ou à la première boîte vocale rencontrée dans le cycle d'appel.



ATTENTION : dans ce cas de figure, il y a un risque que l'alarme ne soit pas traitée car si le premier appel passe sur boîte vocale, le transmetteur ne passera plus aux numéros suivants.

Assurez-vous aussi d'avoir un message général assez long afin que l'alerte vocale ne soit pas diffusée pendant l'annonce d'accueil de votre boîte vocale.

Si le correspondant raccroche avant la diffusion complète des messages, l'acquiescement au décroché ne sera pas effectif, et le cycle d'appel continue.

6.3.2. Acquit par code :

C'est la méthode d'acquiescement par défaut pour les acquiescements vocaux. Un code de 1 à 4 chiffres peut être programmé.

2 cas de figure existent :

Code d'usine 9 : à l'issue des messages d'alertes, le transmetteur dit : « Composez le 9 pour acquiescer ». L'utilisateur n'a pas à se souvenir du code, le produit l'annonce à distance. Ceci est valable uniquement pour le code 9.

Autres codes : Si un autre code que le 9 est programmé, le transmetteur dit : « Composez le code d'acquiescement ».

6.3.3. Acquit par étoile ou dièse :

Dans certains cas, les correspondants peuvent exiger un acquiescement par * ou # (police, gendarmerie).

A l'issue de la diffusion des messages, le transmetteur dit : « Composez * ou # pour acquiescer ».








6.3.4. Acquit par raccroché :


Cette méthode est utile lorsque l'on appelle des correspondants qui ne peuvent pas acquiescer par les touches (Box qui ne retransmet pas les touches, smartphone défaillant, autocom...).

Après la transmission des messages d'alertes, le transmetteur dit : "Raccrocher pendant les bips" puis émet des bips pendant 9 secondes. S'il n'y a pas de raccroché avant la fin des BIPS, le SIMPL'GSM passe au numéro suivant ou rappelle le même numéro si un seul téléphone est programmé.

6.4. Personnalisation des messages vocaux

Chaque message peut durer 20 secondes maximum en l'absence de personnalisation, le SIMPL'GSM ne diffusera rien mais pourra appeler quand même.

Messages vocaux		
⚠ Le microphone du SIMPL'GSM est à utiliser pour l'enregistrement des messages vocaux.		
Message général		
Entrées	Déclenchement	Réarmement
Entrée M/A		
Entrée 1		
Entrée 2		

Pour personnaliser un message, appuyez sur 

Le SIMPL'GSM dit « Veuillez patienter , Parlez après le bip sonore puis validez »

Après le BIP, dites votre message d'une voix énergique à 30cm du SIMPL'GSM boîtier ouvert, en évitant les bruits de fond et appuyez sur OUI.

Appuyez sur  du web serveur ou  du clavier à la fin du message.

Message non enregistré :



La présence du bouton d'enregistrement seul dans le tableau indique que le message correspondant n'a pas été personnalisé

Message déjà enregistré :



La présence du bouton PLAY STOP et SUPPRIMER à côté du bouton REC (enregistrement) indique que ce message a déjà été personnalisé

Vous pouvez alors le réécouter , arrêter la lecture  ou le supprimer 

6.5. Défaut alimentation en vocal

SIMPL'GSM		SIMPL'GSM 230	
Défaut d'alimentation Activer la transmission des appels <input type="checkbox"/>		Défaut secteur et batterie Activer la transmission des appels <input type="checkbox"/>	
Numéros de téléphone		Numéros de téléphone	
1	<input type="text"/>	3	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	4	<input type="text"/>

Ce menu permet le paramétrage de la transmission d'une alerte en cas de défaut d'alimentation vers 4 numéros de téléphone spéciaux dédiés.

Pour le SIMPL'GSM, il s'agit de la tension faible d'alimentation

Pour le SIMPL'GSM 230, il s'agit du défaut secteur, de la batterie faible et de la défaillance de batterie.

Le réglage du seuil de batterie faible se fait en programmation technique.

6.6. Test cyclique en vocal

Test cyclique	
Activer la transmission des appels	<input type="checkbox"/>
Durée entre deux cycles	<input type="text" value="24"/> Heure
Début test cyclique	Date <input type="text" value="01"/> / <input type="text" value="09"/> / <input type="text" value="19"/>
	Heure <input type="text" value="12"/> : <input type="text" value="00"/>
Numéros de téléphone	
1	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>
Message vocal	
⚠ Le microphone du SIMPL'GSM est à utiliser pour l'enregistrement du message vocal.	
<input type="button" value=""/>	

Le SIMPL'GSM permet le paramétrage d'un test cyclique en vocal vers 4 numéros dédiés.

En l'absence de télésurveilleur, le test cyclique en vocal permet à l'utilisateur de vérifier périodiquement le fonctionnement de son transmetteur.

Vous pouvez programmer les informations suivantes :

- la durée entre deux tests - heure ou jour
- la durée de 1 à 9999
- La date et l'heure du premier test cyclique.
- L'enregistrement des téléphones (4 numéros possibles pour le test cyclique).
- La personnalisation du message si besoin.

Le message de test cyclique peut être personnalisé.

7. Page « SMS »

S I M P L ' G S M



ACCUEIL PROGRAMMATION OPTIONS ACCÈS NOTICE

Sauvegarder

MODE ASSISTÉ VOCAL SMS DIGITAL TECHNIQUE APPLICATION

Cette page permet de paramétrer l'envoi de SMS pour transmettre diverses informations : ATTENTION, le paramétrage électrique des entrées (polarité, mode de déclenchement et temporisation et asservissement) se fait dans la page **TECHNIQUE/ENTREES**

7.1. Information d'entrées

	Entrée M/A	Entrée 1	Entrée 2	Entrée 3	Entrée 4	Entrée 5	Entrée 6	Entrée 7	Entrée 8
Déclenchement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Réarmement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chaque entrée peut être configurée pour transmettre les SMS soit :

- Seulement en cas de déclenchement de l'entrée.
- En cas de déclenchement et de réarmement de l'entrée.



ATTENTION : Le SIMPL'GSM ne peut pas être configuré pour transmettre simplement le réarmement d'une boucle (fin de défaut) sans transmettre son déclenchement.

7.2. Numéros de téléphone des entrées

Chaque entrée peut comporter jusqu'à 32 destinataires pour l'envoi de SMS.

Numéros de téléphone des entrées			
1	<input type="text"/>	17	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	18	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	19	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	20	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	21	<input type="text"/>
6	<input type="text"/>	22	<input type="text"/>

On peut choisir plus spécifiquement les numéros à contacter par entrée dans le menu : **Technique/Options transmission/Options transmissions SMS**, dans le tableau « Ordre d'envoi ».



- Dans le cas de certaines cartes M2M, le cheminement des SMS peut être fait par des réseaux étrangers. Il est impératif dans ce cas d'enregistrer les téléphones des destinataires avec en préfixe l'indicatif international.

Exemple pour la France : 06 XX XX XX XX devient : 00 33 6 XX XX XX XX

- **IMPORTANT** : L'envoi d'un SMS à plusieurs destinataires n'est pas simultané. Il y a un temps d'envoi pour chaque SMS qui dépend du réseau.

7.3. Contenu des SMS

Pour chaque entrée, les SMS de déclenchement et de réarmement sont personnalisables

ENTRÉE M/A- Personnalisation des SMS	
La date et l'heure sont ajoutées automatiquement dans le SMS si au moins 20 caractères restants.	
Déclenchement	Réarmement
Activer la personnalisation : <input type="checkbox"/> Mise en marche Caractère(s) restant : 145	Activer la personnalisation : <input type="checkbox"/> Mise a l'arrêt Caractère(s) restant : 56
ENTRÉE 1- Personnalisation des SMS	
La date et l'heure sont ajoutées automatiquement dans le SMS si au moins 20 caractères restants.	
Déclenchement	Réarmement
Activer la personnalisation : <input type="checkbox"/> Entree 1 declenchee Caractère(s) restant : 141	Activer la personnalisation : <input type="checkbox"/> Entree 1 rearmee Caractère(s) restant : 144
ENTRÉE 2- Personnalisation des SMS	
La date et l'heure sont ajoutées automatiquement dans le SMS si au moins 20 caractères restants.	
Déclenchement	Réarmement
Activer la personnalisation : <input type="checkbox"/> Entree 2 declenchee	Activer la personnalisation : <input type="checkbox"/> Entree 2 rearmee

Activer la personnalisation :

Cochez "Activer la personnalisation" pour vous permettre de taper un texte pouvant contenir des émoticônes pour chaque type de SMS.

Gardez au moins 20 caractères restants si vous désirez que le SMS contienne la date et l'heure du déclenchement de l'alarme.

7.4. SMS défaut d'alimentation

Le paramétrage du seuil de défaut d'alimentation ainsi que la temporisation de prise en compte se fait dans la page **TECHNIQUE/CONFIGURATION DES DEFAUTS**

SIMPL'GSM		SIMPL'GSM 230	
Défaut d'alimentation Activer la transmission des SMS <input type="checkbox"/>		Défaut secteur et batterie Activer la transmission des SMS <input checked="" type="checkbox"/>	
Numéros de téléphone 1 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>		Numéros de téléphone 1 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>	

Le SIMPL'GSM propose l'émission de SMS en cas de défaut d'alimentation vers 4 destinataires

SIMPL'GSM: Le SMS sera envoyé en cas de défaut d'alimentation 12V

SIMPL'GSM 230 : Le SMS sera envoyé en cas de défaut secteur et de batterie faible, ou de défaillance de la batterie.

Le temps de prise en compte du défaut secteur avant temporisation est compris entre 25 et 30 secondes.

Le temps de prise en compte de la tension de batterie ou d'alimentation est de 2 secondes auquel il faut ajouter la temporisation programmée.

Types de SMS (non personnalisables)

SIMPL'GSM

- Défaut alimentation + date et heure
- Fin défaut alimentation + date et heure

SIMPL'GSM -230

- Disparition tension secteur + date et heure
- Retour tension secteur + date et heure
- ****ATTENTION**** Batterie faible + date
- Défaillance batterie + date

7.5. SMS test cyclique

Test cyclique	
Activer la transmission des SMS	<input type="checkbox"/>
Durée entre deux cycles	1 Heure 7
Début test cyclique	Date 27 / 09 / 18 Heure 11 : 46
Numéros de téléphone	
1	3
2	4
Personnalisation du SMS	
La date et l'heure sont ajoutées automatiquement dans le SMS si au moins 20 caractères restants.	
Activer la personnalisation :	<input type="checkbox"/>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; min-height: 40px;"> Test cyclique </div>	
Caractère(s) restant : 147	

Le test cyclique par SMS permet à l'utilisateur de vérifier à intervalle régulier le bon fonctionnement de son SIMPL'GSM.

Vous pouvez programmer les informations suivantes :

- la durée entre deux tests - heure ou jour
- la durée de 1 à 9999
- La date et l'heure du premier test cyclique.
- L'enregistrement des téléphones (4 numéros possibles pour le test cyclique).
- La personnalisation du message.

A partir de la date programmée et à intervalle choisi, le SMS « test cyclique » sera envoyé aux numéros de téléphone programmés.

7.6. Horodatage SMS

Horodatage SMS	
Activer	<input checked="" type="checkbox"/>

Par défaut, la date et heure de l'événement sont transmis automatiquement dans le contenu des SMS. Ce qui permet dans le cas où le SMS est délivré en retard (problème réseau ou téléphone éteint au moment de l'alerte), d'avoir une information précise de l'heure du déclenchement de l'alerte. Cependant, dans le cas de pilotage d'installation par envoi de SMS, ce contenu peut être gênant. Dans ce cas, il faut désactiver la case à cocher « Horodatage SMS ».

8. Page « DIGITAL »

S I M P L ' G S M



ACCUEIL PROGRAMMATION OPTIONS ACCÈS NOTICE

Sauvegarder



MODE ASSISTÉ VOCAL SMS DIGITAL TECHNIQUE APPLICATION

Cette page permet de paramétrer le SIMPL'GSM en télésurveillance.

La première étape consiste à cocher le ou les types de transmission que l'on compte mettre en œuvre pour afficher seulement le paramétrage nécessaire sur la page.

Veillez sélectionner le (ou les) type de transmission désiré

<input type="checkbox"/>	Data-GSM IP (GPRS) Contact ID – DC09	Nécessite un abonnement data pour fonctionner. Les informations d'alarme sont transmises vers une baie de réception compatible avec le protocole DC09, via des adresses IP ou URL.
<input type="checkbox"/>	Ethernet IP Contact ID – DC09	Ne nécessite pas de carte SIM mais doit être raccordé à un réseau local via une prise RJ45. Les informations d'alarme sont transmises vers une baie de réception compatible avec le protocole DC09, via des adresses IP ou URL.
<input type="checkbox"/>	Voix-GSM Contact ID analogique	Nécessite un abonnement voix. Les informations d'alarmes sont transmises vers une baie de réception RTC en Contact ID, via des numéros de téléphones. <i>Prioriser les canaux IP pour une meilleure fiabilité des transmissions.</i>

8.1. Choix de la priorité des canaux de transmission

Canaux de transmission		
Principal Data-GSM ▾	Secours 1 Ethernet IP ▾	Secours 2 Voix-GSM ▾

Ce menu permet de régler l'ordre des canaux de transmission en digital. Le SIMPL'GSM dispose de 2 canaux de secours (secours1 et secours2). Les 3 canaux en digital sont :

- DATA-GSM : appelé aussi GPRS(2G) ou UMTS (3G) nécessite un abonnement data pour fonctionner. Les informations d'alarme sont orientées vers une baie de réception compatible avec le protocole DC09.
- Ethernet IP : ne nécessite pas de carte SIM mais doit être raccordé à un réseau local via une prise RJ 45. Les informations d'alarme sont orientées vers une baie de réception compatible avec le protocole DC09.
- Voix GSM : nécessite un abonnement voix. Les informations d'alarmes sont transmises sur une baie de réception RTC Contact ID.

8.2. Code transmetteur

Code transmetteur	<input type="text" value="123456"/>	6 chiffres max	<input type="checkbox"/>
-------------------	-------------------------------------	----------------	--------------------------

Le code transmetteur (code PROM) permet au télésurveilleur l'identification du client

En Ethernet IP ou Data-GSM, le code transmetteur peut contenir jusqu'à 6 chiffres.

Si dans la chaîne de transmission, le canal VOIX GSM est choisi en principal ou en secours, le code transmetteur sera limité à 4 chiffres, conformément au Contact ID analogique (RTC).

8.3. Activation des entrées en transmission digitale

Ce tableau permet de définir quelles seront les entrées qui seront transmises en télésurveillance.

ENTREES DE DECLENCHEMENT			
Alarme	Activation/Désactivation	Attribut d'entrée	Code CID
Entrée M/A	<input type="checkbox"/>		401
Entrée 1	<input type="checkbox"/>	Intrusion ▼	130 0-999
Entrée 2	<input type="checkbox"/>	Intrusion ▼	130 0-999
Entrée 3	<input type="checkbox"/>	Intrusion ▼	130 0-999
Entrée 4	<input type="checkbox"/>	Intrusion ▼	130 0-999
Entrée 5	<input type="checkbox"/>	Intrusion ▼	130 0-999
Entrée 6	<input type="checkbox"/>	Intrusion ▼	130 0-999
Entrée 7	<input type="checkbox"/>	Intrusion ▼	130 0-999
Entrée 8	<input type="checkbox"/>	Intrusion ▼	130 0-999

En cas d'activation, le déclenchement et le réarmement de la boucle seront transmis en cas d'alarme.

Le code de l'entrée M/A n'est pas modifiable.

Pour les codes d'alarme, seuls les codes pour les entrées de déclenchement sont modifiables, Il faut soit :

- Choisir le type d'alarme désirée dans le menu déroulant « Attribut d'entrée » pour générer automatiquement le code contact ID correspondant.
- Si le type de l'alarme à transmettre n'est pas contenu dans la liste, il faut choisir l'attribut « Autre » pour pouvoir personnaliser le code de l'entrée correspondante en accord avec son télésurveilleur.

8.4. Transmission des défauts internes

Ce tableau permet d'activer les défauts internes qui seront transmis en télésurveillance.

DEFAUTS INTERNES		
Alarme	Activation/Désactivation	Code CID
Défaut d'alimentation	<input type="checkbox"/>	302
Défaut GSM	<input type="checkbox"/>	351 (zone 01)
Défaut Brouillage GSM	<input type="checkbox"/>	344
Défaut Ethernet IP	<input type="checkbox"/>	351 (zone 02)
Défaut Supervision/Polling IP	<input type="checkbox"/>	356
Défaut d'acquit	<input type="checkbox"/>	354

Les codes Contact ID de ces défauts ne sont pas modifiables

Pour la transmission des défauts, il y a 2 cas de figure :

- S'il y a 2 canaux de transmission (Data-GSM + Ethernet), le défaut d'un canal sera immédiatement transmis sur le canal restant.
- S'il n'y a qu'un canal de transmission, l'information de défaut de ce dernier et son retour seront envoyés au télésurveilleur en même temps, à son rétablissement.
- Si l'horodatage IP est activé, le télésurveilleur pourra connaître la date et l'heure de l'apparition du défaut.

8.5. Tests périodiques

Les tests périodiques permettent de tester la continuité de liaison du transmetteur avec le télésurveilleur.

TESTS PERIODIQUES			
Alarme	Activation/Désactivation	Configuration	Code CID
Test cyclique <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Durée entre deux cycles 24 Heure Début test cyclique Date 01 / 09 / 19 Heure 12 : 00	602
Supervision/polling IP <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Temporisation Ethernet 2 minute(s) Temporisation Data-GSM 1 minute(s)	

8.5.1. Test cyclique

Le test cyclique permet à l'utilisateur de vérifier à intervalle régulier le bon raccordement au réseau de son SIMPL'GSM avec le télésurveilleur.

Vous pouvez programmer les informations suivantes :

- la durée entre deux tests - heure ou jour
- la durée de 1 à 9999
- La date et l'heure du premier test cyclique.

A partir de la date programmée et à intervalle choisi, l'information de test cyclique sera envoyée au télésurveilleur à intervalle régulier.

8.5.2. Supervision / Polling IP

L'émission de la supervision à intervalle de temps régulier permet de s'assurer de la continuité de la liaison avec ce dernier. Contrairement au test cyclique, sa fréquence peut être plus élevée pour un meilleur contrôle de la liaison. La temporisation de supervision est donnée par le télésurveilleur.

La supervision est uniquement disponible pour les canaux IP (uniquement en DC09).

L'intervalle entre 2 supervisions est réglable en fonction du canal de transmission. Cela permet de pouvoir limiter la consommation de data en mode GSM.

La consommation de data par supervision ou par alarme est d'environ 300 octets.

Exemple :

- Consommation mensuelle de data pour une supervision toutes les 10 minutes.

$300 \text{ (octets)} \times 6 \times 24 \text{ (supervision par jour)} \times 31 \text{ (nombre de jours par mois)} = 1.339 \text{ Mo par mois.}$



ASTUCES :

Si vous utilisez les 2 canaux IP mais que vous voulez n'en superviser qu'un seul, il faut mettre 0 dans la temporisation du canal non supervisé afin de la désactiver.

La supervision est inscrite en mémoire d'évènement que si sa temporisation est supérieure ou égale à 10 mn. Les défauts de transmission de supervision sont inscrits en mémoire d'évènement quel que soit la temporisation programmée.

La gestion de l'absence de supervision est généralement à la charge du télésurveilleur mais on peut aussi utiliser les sorties programmables du SIMPL'GSM pour notifier le défaut en cas d'absence de supervision pendant une durée réglable aussi bien en canal Data-GSM qu'en canal ETHERNET

8.6. Numéros de téléphone télésurveilleur

Destinataires par le canal Voix-GSM

Renseigner le(s) numéro(s) de téléphone du télésurveilleur équipée d'une baie RTC.

Numéros de téléphone télésurveilleur	
1	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>

Si le canal Voix GSM est choisi, renseignez ici les numéros de baies de réception RTC analogique en contact ID (uniquement pour le canal Voix-GSM).

8.7. Adresses IP

Ce tableau permet de régler les adresses IP de destination de la télésurveillance.

Destinataires par le canal Data-GSM et/ou Ethernet IP

Renseigner les informations IP du télésurveilleur, compatibles DC09.

ACTIVER	VERSION IP	ADRESSE IP	TYPE DE PROTOCOLE	NUMÉRO DE PORT
<input checked="" type="checkbox"/> IP1	IPv4	Adresse URL <input type="text" value="IPv4 192 . 210 . 032 . 114"/> Cryptage <input type="checkbox"/>	TCP	8000
<input checked="" type="checkbox"/> IP2	URL	Adresse URL <input type="text" value="IPv4 0 . 0 . 0 . 0 tesurveillance.fr"/> Cryptage <input type="checkbox"/>	TCP	10017
<input checked="" type="checkbox"/> IP3	IPv4	Adresse URL <input type="text" value="IPv4 137 . 216 . 87 . 215"/> Cryptage <input checked="" type="checkbox"/> AES128 HEXADECIMAL <input type="text" value="000102030405060708090A0B0C0D0E0F"/>	TCP	2828
<input type="checkbox"/> IP4	IPv4	Adresse URL <input type="text" value="IPv4 90 . 80 . 104 . 225"/> Cryptage <input type="checkbox"/>	TCP	2501

L'adresse du télésurveilleur peut être :

- Une adresse IP (exemple IP1)
- Une URL (exemple IP2)

Pour chaque adresse IP ou URL, Le télésurveilleur doit préciser le mode de communication (TCP ou UDP) ainsi que le numéro de port correspondant au protocole DC09.

Le cryptage peut être sélectionné pour chaque adresse IP (exemple IP3), Il faut renseigner :

- Le type de cryptage (AES128 AES192 ou AES256)
- Le format de la clef (Hexadécimal ou ASCII)
- La clef correspondante fournie par le télésurveilleur

Taille de la clé	Hexadécimal	ASCII
AES128	32 caractères	16 caractères
AES192	48 caractères	24 caractères
AES256	64 caractères	32 caractères

8.8. Horodatage IP

Horodatage IP



L'activation de cette fonction permet d'ajouter la date et l'heure précise du déclenchement en commentaires dans la trame IP envoyée chez le télésurveilleur.

En plus de la date et de l'heure, le SIMPL'GSM ajoute automatiquement dans la trame IP :


- En Data-GSM : Numéro IMEI du module GSM
Numéro ICCID de la carte SIM
- En Ethernet : Adresse MAC du SIMPL'GSM

9. Page « APPLICATION »

S I M P L ' G S M



ACCUEIL PROGRAMMATION OPTIONS ACCÈS NOTICE

Sauvegarder  DECONNECTION

MODE ASSISTÉ VOCAL SMS DIGITAL TECHNIQUE APPLICATION

Cette page permet de paramétrer le fonctionnement du SIMPL'GSM avec l'application NOTIFY+ Altec.

Il faut au préalable télécharger l'application NOTIFY+ sur son Smartphone et créé un compte. L'application permet :

- D'avoir les états des entrées de déclenchement.
- De piloter les sorties du SIMPL'GSM
- D'avoir un historique de plus de 1000 événements

Pour de plus amples informations concernant le fonctionnement de l'application, reportez-vous à la notice d'installation fournie (NOTAPP000NOTIFY).

ATTENTION : Cette page permet seulement de paramétrer les informations à transmettre ainsi que leur libellé vers NOTIFY+. Les différents sons et options des notifications sont paramétrables directement sur l'application.

L'application permet aussi à chaque utilisateur de passer outre les libellés paramétrer dans le produit, afin de paramétrer les libellés d'alarme comme il veut.

9.1. Activation

En premier, il faut activer l'application et cliquer sur sauvegarder pour permettre de scanner le QR code.


Application	
Activer	<input checked="" type="checkbox"/>

 Autorise l'utilisation de l'application.

Identifiant: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mot de passe: IDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

QRcode à scanner directement sur l'application, via le bouton "Ajouter site" présent à l'accueil de l'application.



Le produit pourra être associé à l'application NOTIFY+, soit en rentrant l'identifiant et le mot de passe, soit en scannant le QR Code après avoir appuyé sur « Ajouter site ».

9.2. Canaux de transmission

Par défaut, le SIMPL'GSM utilise automatiquement les canaux de transmission à sa disposition. On peut aussi le forcer en Data-GSM ou en Ethernet.

Pour l'utilisation de l'application, le SIMPL'GSM utilise le port 1883.

Canal	Auto ▼ 
-------	--

9.3. Nom du site

Vous pouvez donner un nom à votre transmetteur. Le nom pourra aussi être changé depuis l'application si vous voulez le personnaliser. (ATTENTION, cela ne changera pas le nom dans le web-serveur mais simplement pour l'utilisateur de NOTIFY+).

Nom du site	Nom du site
-------------	-------------

9.4. Entrées

Le SIMPL'GSM permet de transférer des alarmes depuis ses entrées de déclenchement vers NOTIFY+. Vous pouvez personnaliser le nom des entrées ainsi que le nom de leurs états en déclenchement (Alarme) ou au réarmement (repos). De la même façon que le nom du site, chaque utilisateur pourra personnaliser le libellé des alarmes.

Entrées	Activer	Personnaliser le nom de l'entrée	Personnaliser le nom de l'état en déclenchement	Personnaliser le nom de l'état en réarmement
Entrée M/A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Etat système"/>	<input type="text" value="Marche"/>	<input type="text" value="Arrêt"/>
Entrée 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Porte"/>	<input type="text" value="Fermée"/>	<input type="text" value="Ouverte"/>
Entrée 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Entrée 2"/>	<input type="text" value="Déclenchée"/>	<input type="text" value="Réarmée"/>
Entrée 3	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Entrée 3"/>	<input type="text" value="Déclenchée"/>	<input type="text" value="Réarmée"/>
Entrée 4	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Entrée 4"/>	<input type="text" value="Déclenchée"/>	<input type="text" value="Réarmée"/>
Entrée 5	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Entrée 5"/>	<input type="text" value="Déclenchée"/>	<input type="text" value="Réarmée"/>
Entrée 6	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Entrée 6"/>	<input type="text" value="Déclenchée"/>	<input type="text" value="Réarmée"/>
Entrée 7	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Entrée 7"/>	<input type="text" value="Déclenchée"/>	<input type="text" value="Réarmée"/>
Entrée 8	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Entrée 8"/>	<input type="text" value="Déclenchée"/>	<input type="text" value="Réarmée"/>

9.5. Sorties

Le SIMPL'GSM offre aussi la possibilité de piloter ses sorties à distance depuis NOTIFY+. Afin de pouvoir les sélectionner il faut qu'elles aient été déclarées avec l'attribut télécommande dans la page « TECHNIQUE/SORTIES ». L'utilisateur de NOTIFY+ pourra aussi personnaliser le nom des sorties.

Sorties	Activer	Personnaliser le nom de la sortie	Personnaliser le nom de l'état en activé	Personnaliser le nom de l'état en désactivé
Sortie 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="LUMIERE JARDIN"/>	<input type="text" value="Allumée"/>	<input type="text" value="Eteinte"/>
Sortie 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="CENTRALE"/>	<input type="text" value="Activée"/>	<input type="text" value="Désactivée"/>
Sortie 3	Sortie non programmée en mode télécommande.			
Sortie 4	Sortie non programmée en mode télécommande.			

9.6. Défaits d'alimentation

Vous pouvez envoyer à NOTIFY+ les évènements relatifs au défauts d'alimentation.

- Pour le SIMPL'GSM, il s'agit de la tension basse de l'alimentation.
- Pour le SIMPL'GSM 230, il s'agit du défaut secteur, de la batterie faible, et de la défaillance de batterie.

Défauts	Activer
Défaut Alimentation	<input checked="" type="checkbox"/>

9.7. Remise à zéro des accès

Dans le cas où l'administrateur (1ere personne à avoir enregistré le produit sur NOTIFY+) ne serait plus joignable, aurait perdu son compte de connexion, si le produit a été démonté pour être utilisé par d'autres utilisateurs, ou s'il a été installé sur un autre site, il est indispensable de procéder à une Remise à zéro des accès afin que le SWITCH GSM ne soit plus lié à d'anciens comptes utilisateurs.

Remise à zéro des accès comptes utilisateurs: [Remise à zéro des accès](#) ⓘ



La page technique permet un accès à des fonctionnalités avancées du SIMPL'GSM :


10.1. Sauvegarde du paramétrage du SIMPL'GSM

^ FICHER DE SAUVEGARDE



Sauvegarder la configuration du produit dans un fichier : Nom du fichier :
(Optionnel)



Charger une configuration dans le produit : Aucun fichier choisi 

Le SIMPL'GSM permet la sauvegarde de sa configuration dans un fichier.

Pour sauvegarder la configuration, renseigner un nom de fichier et cliquer sur sauvegarder, un fichier avec l'extension « .*simpl* » (non lisible et non modifiable) s'enregistre dans le répertoire de téléchargement de votre ordinateur.

Pour charger une configuration, cliquer sur "Choisir un fichier", rechercher le fichier sur votre ordinateur puis cliquer sur « Charger la config » pour programmer le SIMPL'GSM.



ATTENTION : Le SIMPL'GSM ne sauvegarde pas les messages audio pour la transmission vocale.

Le SIMPL'GSM sauvegarde aussi le code d'accès

10.2. Réglage de la date et de l'heure

^ DATE ET HEURE PRODUIT

04/05/21 10:34:43

Date	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>
Heure	<input type="text"/>	:	<input type="text"/>		

Configurer la date et l'heure du produit puis cliquer sur

Fuseau horaire	<input type="text" value="(UTC+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid"/>
----------------	---

Heure été/hiver	
Gestion automatique	<input checked="" type="checkbox"/>

Le SIMPL'GSM utilise la date et l'heure pour horodater la mémoire d'évènements. Il l'utilise aussi comme référence pour déclencher les différents tests cycliques. La date et l'heure sont aussi inscrites dans les SMS que le SIMPL'GSM envoie ou en cas d'horodatage IP.

Si aucun canal de data n'est activé (DATA-GSM ou ETHERNET), en fonction de l'opérateur, le SIMPL'GSM peut récupérer automatiquement l'heure sur le réseau GSM.

En l'absence de canaux de Data activée, il est préférable de renseigner l'heure dans ce menu.



ATTENTION : la date et l'heure sont enregistrées en mémoire toutes les minutes. En cas de coupure de l'alimentation, le produit prendra autant de retard que la durée de sa coupure d'alimentation. Idéalement, il faut remettre à jour la date et l'heure dans le SIMPL'GSM dans le cas où votre opérateur ne gère pas la synchronisation de l'heure via le réseau GSM.

Si la Data GSM est activée dans les canaux de transmission ou si un câble réseau est branché, le SIMPL'GSM récupérera automatiquement l'heure sur internet par l'intermédiaire d'un serveur NTP.

Les paramètres de configuration du serveur NTP sont paramétrables dans le menu suivant :

^ NTP

Data-GSM		Ethernet	
Activer NTP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Version IP	Adresse IP	Numéro de port
URL <input type="text"/>	IPv4 <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> Adresse URL <input type="text" value="fr.pool.ntp.org"/>	<input type="text" value="123"/>

Serveur NTP en Ethernet

Version IP	Adresse IP	Numéro de port
URL <input type="text"/>	IPv4 <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> Adresse URL <input type="text" value="fr.pool.ntp.org"/>	<input type="text" value="123"/>

Dans le cas de l'utilisation de canaux IP (Data-GSM et/ou ETHERNET), ce menu permet de choisir par quel biais va s'effectuer la récupération de l'heure NTP. La personnalisation de l'adresse IP est réservée à des utilisateurs expérimentés.

10.3. Code d'accès

^ CODE D'ACCÈS

Code d'accès absent.

Nouveau code d'accès	<input type="text"/>
Confirmer le nouveau code d'accès	<input type="text"/>

Configurer le nouveau code d'accès puis cliquer sur

D'usine, le SIMPL'GSM n'a pas de code d'accès.

Le SIMPL'GSM permet l'enregistrement d'un code d'accès à 4 chiffres.

Ce code permet de :


- Verrouiller l'accès à la programmation.
- Arrêter la transmission des alarmes en cours en tapant directement le code sur le clavier du SIMPL'GSM.

Si vous ne disposez pas du code d'accès, et que vous voulez entrer en programmation, faites une procédure de RAZ du produit puis tapez 1 pour effacer le code d'accès sans effacer la programmation.

10.4. Paramétrage des entrées de déclenchement

^ ENTRÉES

Configuration	Polarité	Contact	Temporisation <input type="checkbox"/>	Asservissement MA
Entrée M/A	Négative ▼	NF ▼		
Entrée 1	Négative ▼	NF ▼	0 s	24h/24h ▼
Entrée 2	Négative ▼	NF ▼	0 s	24h/24h ▼
Entrée 3	Négative ▼	NF ▼	0 s	24h/24h ▼
Entrée 4	Négative ▼	NF ▼	0 s	24h/24h ▼
Entrée 5	Négative ▼	NF ▼	0 s	24h/24h ▼
Entrée 6	Négative ▼	NF ▼	0 s	24h/24h ▼
Entrée 7	Négative ▼	NF ▼	0 s	24h/24h ▼
Entrée 8	Négative ▼	NF ▼	0 s	24h/24h ▼

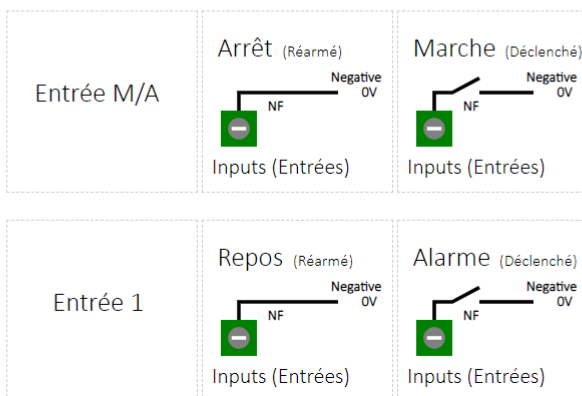

Ce tableau permet la configuration technique des entrées de déclenchement. Pour chaque entrée, on peut paramétrer :

- la polarité de l'entrée (positive ou négative). **Usine : négative**
- Le mode de déclenchement de l'entrée (normalement fermé ou normalement ouvert) au repos. **Usine : Normalement fermé**
- la temporisation de l'entrée de déclenchement (de 0 à 9999 s.). **Usine : 0 s.** (IN1-8 seulement)
- L'asservissement des entrées IN1 à IN8 par rapport à l'entrée M/A. **Usine : 24/24 (voir paragraphe 3.5.2 de la notice d'installation)** (IN1-8 seulement)

10.5. Sorties

Ce tableau permet le paramétrage technique des sorties. Chaque sortie dispose de 17 possibilités d'attributs. D'usine l'attribut est "Non utilisé".

^ SORTIES

Configuration	Attribut de sortie	Marche/Arrêt ou Impulsionnel	Mode de déclenchement	Temporisation [?]
Sortie 1	Télécommande	Marche/Arrêt	Disparition 0V	0 s
Sortie 2	Défaut alimentation	Marche/Arrêt	Apparition 0V	0 s
Sortie 3	Défaut Ethernet	Marche/Arrêt	Disparition 0V	60 s
Sortie 4	Non utilisée	Marche/Arrêt	Disparition 0V	0 s

10.5.1. Attributs de sortie

ATTRIBUT	Fonctionnement
Défaut GSM	<p>La sortie s'active dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> Défaut ou absence de carte SIM Pas de réseau GSM, ou non connecté A la mise sous tension, le temps de se connecter au réseau. En cas de brouillage GSM
Télécommande	<p>Sortie activable à distance par 3 méthodes différentes :</p> <ul style="list-style-type: none"> Par reconnaissance du numéro appelant Envoi d'un SMS personnalisable Sur appel du serveur vocal
Défaut d'alimentation Défaut Secteur*	<p>SIMPL'GSM : La sortie s'active en cas de tension d'alimentation basse</p> <p>SIMPL'GSM 230 : La sortie s'active en cas de coupure secteur.</p> <p>Les sorties se désactivent dès le retour à la normale</p>
Défaut d'acquiescement	<p>Cette sortie s'active à l'issu d'un cycle de transmission sans aucun acquit et se désactive dès la réception de l'acquit suivant.</p>
Impulsion d'acquit digital	<p>La sortie s'active dès qu'une alarme digitale est acquittée par le télésurveilleur. La durée d'impulsion est égale 5 secondes (non modifiable). Il y a autant d'impulsion d'acquit que d'informations d'alarme transmises.</p>
Défaut Data-GSM	<p>La sortie s'active à l'issu de la temporisation en cas de perte de Data GSM, et se désactive une fois que la data est reconnectée. La temporisation d'usine est de 180 secondes (modifiable).</p>
Défaut brouillage GSM	<p>La sortie s'active à l'issu de la temporisation en cas de détection de brouillage GSM et se désactive à la fin du brouillage. La temporisation d'usine est de 300 secondes (modifiable).</p>

Défaut Ethernet	La sortie s'active à l'issu de la temporisation en cas de défaut Ethernet et se désactive dès la reconnexion au réseau. La temporisation d'usine est de 60 secondes (modifiable).
Défaut de supervision / Polling IP	La sortie s'active à l'issu de la temporisation en cas de défaut de supervision IP et se désactive à la prochaine supervision IP transmise avec succès. La temporisation d'usine est de 960 secondes (modifiable).
Défaut batterie SIMPL'GSM 230	(SIMPL'GSM 230 seulement) : la sortie s'active à l'issu de la temporisation en cas de batterie faible ou défaillante, et se réactive une fois que la batterie est remontée au-dessus du seuil de défaut. Le seuil de batterie faible est réglable dans technique/configuration des défauts
Acquit général	La sortie s'active dès qu'une alarme digitale ou vocale est acquittée. La durée d'impulsion est égale à 5 secondes (non modifiable). Il y a autant d'impulsion d'acquit que d'informations d'alarme transmises.
Acquit vocal	La sortie s'active dès qu'une alarme vocale est acquittée. La durée d'impulsion est égale 5 secondes (non modifiable).
Transmission en cours	La sortie s'active lorsque une alarme est en cours ou en attente de transmission.
Levée de doute audio	La sortie s'active dès que le SIMPL'GSM passe en levée de doute audio en transmission vocale ou digitale, et lors de l'écoute à partir du serveur vocal.
Non utilisée	Paramètre par défaut.
Défaut de supervision IP Data -GSM	La sortie s'active en cas de défaut de supervision en data GSM pendant une durée supérieure à la temporisation programmée et se désactive dès qu'une supervision est effectuée avec succès.
Défaut de supervision IP Ethernet	La sortie s'active en cas de défaut de supervision en ETHERNET pendant une durée supérieure à la temporisation programmée et se désactive dès qu'une supervision est effectuée avec succès.

10.5.2. Mode Marche/Arrêt ou Impulsionnel

Quand la sortie sélectionnée est de type télécommande, 2 modes de fonctionnement sont possibles :

- **Fonctionnement Marche - Arrêt** : ou **bistable**, la télécommande s'active ou se désactive à chaque sollicitation ou SMS.
- **Fonctionnement impulsionnel** : ou **monostable**, la télécommande s'active le temps programmé dans le menu des sorties puis se désactive. (Non re-déclenchable et non annulable).

10.5.3. Mode de déclenchement

L'état actif des transistors de sortie du SIMPL'GSM peut être inversé :

- **Apparition 0V** : La sortie du SIMPL'GSM bascule de 12V à 0V lors de la détection d'un défaut ou l'activation d'une télécommande.
- **Apparition 12V** : La sortie du SIMPL'GSM bascule de 0V à 12V lors de la détection d'un défaut ou l'activation d'une télécommande.

10.5.4. Temporisation

La temporisation est utilisée dans les deux cas suivants :

- 1- **Sortie de défaut** : la sortie n'est active que si la durée du défaut est supérieure à la temporisation programmée. Cela permet de retarder les sorties.
- 2- **Sortie télécommande impulsionnelle** : la durée de l'impulsion est définie par cette temporisation.

10.6. Télécommandes

Chaque sortie programmée en mode télécommande peut être activée à distance de différentes manières :

^ TÉLÉCOMMANDES

Les sorties peuvent être pilotées soit par SMS, soit par reconnaissance du numéro appelant, soit par le serveur vocal.

Accusé de réception par SMS Uniquement si la sortie a été programmée en mode télécommande.

∨ TÉLÉCOMMANDES PAR RECONNAISSANCE DU NUMÉRO APPELANT

∨ MESSAGES DES TÉLÉCOMMANDES PAR LE SERVEUR VOCAL

∨ TÉLÉCOMMANDES PAR SMS

10.6.1. Télécommande par reconnaissance du numéro appelant

Le SIMPL'GSM permet d'activer les sorties attribuées en télécommande sur reconnaissance du numéro d'un appel entrant. Pour ce faire, il faut renseigner le numéro de téléphone dans le menu de la sortie concernée.

^ TÉLÉCOMMANDES PAR RECONNAISSANCE DU NUMÉRO APPELANT

Renseigner les numéros de téléphone des personnes autorisées à activer/désactiver les sorties à distance par appel entrant.

Numéros de téléphone Sortie 1	
1	<input type="text"/>
17	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>
18	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>
19	<input type="text"/>

Numéros de téléphone Sortie 3	
1	<input type="text"/>
17	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>
18	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>
19	<input type="text"/>

Numéros de téléphone Sortie 2	
1	<input type="text"/>
17	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>
18	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>
19	<input type="text"/>

Numéros de téléphone Sortie 4	
1	<input type="text"/>
17	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>
18	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>
19	<input type="text"/>

Procédure d'activation :

- L'utilisateur appelle le numéro du SIMPL'GSM.
- Au bout de la deuxième sonnerie, Le SIMPL'GSM commute ses sorties définies en tant que télécommande contenant le numéro de l'appelant.
- Un SMS de confirmation est envoyé à l'utilisateur qui a commandé le SIMPL'GSM à distance : "SORTIE 1 ACTIVEE" (si l'accusé de réception est validé).



ATTENTION : - Pour cette fonctionnalité, le blocage des appels entrants doit impérativement être désactivé.

- Dans le cas de l'utilisation de plusieurs sorties du SIMPL'GSM indépendantes à partir du même téléphone, il faudra utiliser le mode d'activation à distance par SMS ou par serveur vocal (voir paragraphe suivant).

- Dans le cas de l'utilisation d'une carte SIM M2M limitée en SMS, ne pas activer l'accusé de réception par SMS (TECHNIQUE/Télécommandes).

- L'activation de cette méthode empêche le fonctionnement du serveur vocal avec ce numéro d'appel.

10.6.2. Télécommandes par le serveur vocal

Le tableau suivant permet la personnalisation des messages d'identification des sorties dans le serveur vocal

^ MESSAGES DES TÉLÉCOMMANDES PAR LE SERVEUR VOCAL

Si vous souhaitez paramétrer le serveur vocal cliquer sur le bouton suivant :

[Serveur vocal](#)

SORTIES en mode TELECOMMANDE- Messages vocaux	
⚠ Le microphone du SIMPL'GSM est à utiliser pour l'enregistrement des messages vocaux.	
Sorties	Activation/Désactivation
Sortie 1	<input type="checkbox"/>
Sortie 2	<input type="checkbox"/>
Sortie 3	<input type="checkbox"/>
Sortie 4	<input type="checkbox"/>



Pour personnaliser un message, appuyer sur

Le SIMPL'GSM dit « Veuillez patienter, Parlez après le bip sonore puis valider ».

Après le BIP, dites votre message d'une voix énergique à 30cm du SIMPL'GSM boîtier ouvert, en évitant les bruits de fond et appuyer sur OUI

Appuyer sur



du web serveur ou



du clavier à la fin du message.

Message non enregistré :

Entrée 2	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------

La présence du bouton d'enregistrement seul dans le tableau indique que le message correspondant n'a pas été personnalisé

Message déjà enregistré :



La présence des bouton PLAY STOP et SUPPRIMER à côté du bouton REC (enregistrement) indique que ce message a déjà été personnalisé

Vous pouvez alors le réécouter , arrêter la lecture  ou le supprimer 

Afin d'activer les sorties, il faut appeler le SIMPL'GSM (numéro de la carte SIM).

La présence du code serveur vocal ainsi que l'activation du serveur vocal est obligatoire pour cette fonctionnalité.

Au bout d'une sonnerie, le SIMPL'GSM décroche, demande de composer le code serveur vocal, et propose l'activation des sorties qui sont paramétrées en télécommande.

Exemple du serveur vocal pour les télécommandes :

Composez 1 pour activer « la sortie 1 »

(Pas de personnalisation du message)

Composez 2 pour désactiver « CHAUFFAGE »

(Personnalisation du message)

Etc.....



ATTENTION

Cette méthode d'activation des télécommandes ne peut être associée à la méthode d'activation par détection d'appel entrant pour le même utilisateur.

La carte SIM doit impérativement être compatible voix.

En cas d'alarme pendant l'utilisation du serveur vocal, le SIMPL'GSM dit " Alarme ! programmation terminée ", et le type d'alarme.

10.6.3. Télécommande par l'application

Reportez-vous à la notice d'installation de l'application NOTIFY+ fournie (NOTAPP000NOTIFY) pour de plus amples informations sur la gestion des télécommandes à distance.

10.6.4. Télécommande par SMS personnalisé

Le tableau suivant permet la personnalisation des SMS d'activation et de désactivation des sorties.

Vous pouvez personnaliser les SMS servant à télécommander les sorties à distance.

SORTIE 1 en mode TELECOMMANDE- Personnalisation des SMS	
La date et l'heure sont ajoutées automatiquement dans le SMS si au moins 20 caractères restants.	
Activation	Désactivation
Activer la personnalisation : <input checked="" type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 40px;">ALARME ON</div> Caractère(s) restant : 151	Activer la personnalisation : <input checked="" type="checkbox"/> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 40px;">ALARME OFF</div> Caractère(s) restant : 150
SORTIE 2 en mode TELECOMMANDE- Personnalisation des SMS	
La date et l'heure sont ajoutées automatiquement dans le SMS si au moins 20 caractères restants.	
Activation	Désactivation
Activer la personnalisation : <input type="checkbox"/> Aucun SMS personnalisé	Activer la personnalisation : <input type="checkbox"/> Aucun SMS personnalisé

Le SIMPL'GSM permet l'activation et désactivation de ses sorties télécommandes par SMS. Cliquer sur "Activer la personnalisation" pour personnaliser les SMS entrants qui déclencheront les sorties.

10.6.5. Télécommande par SMS d'usine

En l'absence de personnalisation, l'utilisateur peut tout de même utiliser cette méthode en envoyant des SMS configurés d'usine. Pour cela, il faut impérativement entrer un code serveur vocal dans le SIMPL'GSM.

Exemple pour le code serveur vocal 1234 et la sortie 1

Action	SMS à envoyer (paramètre d'usine)	Réponse SIMPL'GSM
Activation output 1	*##1234*S1=1*	JJ/MM/AA hh:mm:ss Sortie 1 activée
Désactivation output 1 (marche-arrêt uniquement)	*##1234*S1=0*	JJ/MM/AA hh:mm:ss Sortie 1 désactivée

A chaque envoi d'une commande, le SIMPL'GSM répond en renvoyant l'état de sa télécommande par SMS, cette fonctionnalité peut être activée dans le menu **TECHNIQUE/Télécommandes/Accusé de réception**



ATTENTION

- Dans le cas où la sortie fonctionne en mode impulsif, seule la commande d'activation sera prise en compte.
- Dans le cas de l'utilisation d'une carte SIM M2M limitée en SMS, ne pas activer l'accusé de réception par SMS (TECHNIQUE/télécommandes) pour éviter une surconsommation

10.7. Serveur vocal

^ SERVEUR VOCAL

L'activation de cette fonction permet, lorsque l'on appelle le produit, de piloter les sorties télécommandes, l'écoute de site, et de connaître l'état des entrées/sorties.

Activer	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------

Code serveur vocal absent.

Nouveau code serveur vocal	<input type="text"/>
Confirmer le nouveau code	<input type="text"/>

Configurer le nouveau code puis cliquer sur

Le serveur vocal permet d'accéder à 3 types de fonctionnalités :

- Le déclenchement des sorties en mode télécommande
- La consultation de l'état du système par l'intermédiaire de l'entrée 1/0
- L'état des entrées de déclenchement utilisées
- L'écoute du site par l'intermédiaire de l'entrée MIC



ATTENTION : Le blocage des appels extérieurs empêche le fonctionnement du serveur vocal.

Il faut impérativement programmer un code serveur vocal dans le SIMPL'GSM

Le code serveur vocal permet aussi le pilotage des sorties par SMS en l'absence de personnalisation du message.

Exemple :

- Bonjour composez votre code serveur vocal → « Code serveur vocal »
- Composez 1 pour « CHAUFFAGE »
- Composez 3 pour activer télécommande 3
- Composez 5 pour l'écoute
- Composez 6 pour connaître l'état du système

10.8. Blocage des appels entrants

^ BLOCAGE DES APPELS ENTRANTS

 Activer ce paramètre empêche le fonctionnement des sorties télécommandes à distance par appel entrant, ou par serveur vocal.

Activer	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------

Cette fonctionnalité permet de bloquer les appels venant de l'extérieur. Dans ce cas, le SIMPL'GSM raccroche à la première sonnerie reçue.



ATTENTION : Le blocage des appels extérieurs empêche le fonctionnement des sorties télécommandes à distance par reconnaissance d'appel entrant, ou l'accès au serveur vocal.

10.9. Levée de doute audio

^ LEVÉE DE DOUTE AUDIO

⚠ Nécessite l'utilisation d'un MICROVOX.

Levée de doute en Vocal	
Activer	<input type="checkbox"/>
Durée de l'écoute	<input type="text" value="10"/> s 0-99

Autorise l'écoute sur site via le serveur vocal, suite à un déclenchement d'alarme vocale.

Levée de doute en Digital	
Activer	<input type="checkbox"/>
Durée de l'écoute	<input type="text" value="10"/> s 0-99

Autorise l'écoute sur site suite à un déclenchement d'alarme digitale.


Ce menu permet de paramétrer la levée de doute audio et sa durée en vocal et en digital. En vocal, après la diffusion des messages, le SIMPL'GSM dit : Ecoutez ou composez le 9 pour acquitter, à l'issue de la temporisation, le SIMPL'GSM dit : Composer le # pour écouter encore ou composer le 9 pour acquitter.

La validation de l'écoute en vocal permet aussi de pouvoir écouter le site via le serveur vocal.

En digital, le SIMPL'GSM envoie sa trame d'alarme, puis une trame d'écoute pour avertir le télésurveilleur de la levée de doute imminente (Canal Voix-GSM seulement).



ATTENTION : l'écoute en digital ne peut fonctionner qu'en canal voix GSM.



ATTENTION : L'utilisation d'un ou plusieurs MICRO-VOX déportés est obligatoire. Le micro du SIMPL'GSM ne sert qu'à enregistrer les messages d'alarmes vocales.

10.10. Options de transmission

Ce menu permet de paramétrer des options relatives à la transmission des alarmes

^ OPTIONS TRANSMISSION

Suivi audio de la transmission	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------------	--------------------------	--------------------------

∨ *OPTIONS TRANSMISSION VOCAL*

∨ *OPTIONS TRANSMISSION SMS*

∨ *OPTIONS TRANSMISSION DIGITAL*

10.10.1. Suivi audio de la transmission

Suivi audio de la transmission	<input type="checkbox"/>
--------------------------------	--------------------------

L'activation de ce paramètre sert à écouter les appels téléphoniques passant par le canal voix GSM en vocal et en digital par l'intermédiaire du haut parleur du SIMPL'GSM

10.10.2. Options transmission vocal

Cycle de transmission vocal

^ OPTIONS TRANSMISSION VOCAL

Cycle de transmission Vocal	
Nombre de cycles	<input type="text" value="10"/> 1-16
Durée entre deux cycles	<input type="text" value="30"/> s 6-9999



Le SIMPL'GSM offre la possibilité de paramétrer le nombre de cycle d'appel N et la temporisation T entre 2 cycles d'appel.

Ordre d'appel vocal

Ordre d'appel	Entrée M/A	Entrée 1	Entrée 2	Entrée 3	Entrée 4	Entrée 5	Entrée 6	Entrée 7	Entrée 8
	Numéro des téléphones								
1er appel	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>
2e appel	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>
3e appel	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>
4e appel	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>
5e appel	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>
20e appel	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="20"/>
29e appel	<input type="text" value="29"/>	<input type="text" value="29"/>	<input type="text" value="29"/>	<input type="text" value="29"/>	<input type="text" value="29"/>	<input type="text" value="29"/>	<input type="text" value="29"/>	<input type="text" value="29"/>	<input type="text" value="29"/>
30e appel	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="30"/>
31e appel	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="31"/>
32e appel	<input type="text" value="32"/>	<input type="text" value="32"/>	<input type="text" value="32"/>	<input type="text" value="32"/>	<input type="text" value="32"/>	<input type="text" value="32"/>	<input type="text" value="32"/>	<input type="text" value="32"/>	<input type="text" value="32"/>

Le SIMPL'GSM offre la possibilité de créer un ordre d'appel personnalisé pour chaque entrée de déclenchement. Le SIMPL'GSM dispose de 32 téléphones possibles en mode vocal. D'usine, chaque entrée compose successivement les téléphones 1 à 32.



Cet ordre peut être changé afin de ne pas appeler certains correspondants pour certains défauts, ou d'appeler une personne avant une autre. Cela permet aussi de répéter plusieurs fois l'appel d'un numéro successivement.



10.10.3. Options transmission SMS

Ordre d'envoi SMS

^ OPTIONS TRANSMISSION SMS

Ordre d'envoi	Entrée M/A	Entrée 1	Entrée 2	Entrée 3	Entrée 4	Entrée 5	Entrée 6	Entrée 7	Entrée 8
	Numéros des téléphones								
1er SMS	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2e SMS	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3e SMS	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4e SMS	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5e SMS	5	5	5	5	5	5	5	5	5
28e SMS	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29e SMS	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30e SMS	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31e SMS	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32e SMS	32	32	32	32	32	32	32	32	32

Le SIMPL'GSM offre la possibilité de créer un ordre d'envoi personnalisé pour chaque entrée de déclenchement. Le SIMPL'GSM dispose de 32 téléphones possibles en mode SMS. D'usine, chaque entrée envoie un SMS successivement vers les téléphones 1 à 32.



Cet ordre peut être changé afin de ne pas alerter certains correspondants pour certains défauts, ou d'envoyer un message à une personne avant une autre. Cela permet aussi de répéter plusieurs fois le SMS vers un correspondant



10.10.4. Options transmission digital


Cycle de transmission en digital

^ OPTIONS TRANSMISSION DIGITAL

Cycle de transmission Digital	
Nombre de cycles	10 1-16
Durée entre deux cycles	30 s 6-9999

En digital, en cas d'échecs successifs de transmission le cycle se déroule de la manière suivante :

Exemple de configuration des canaux de transmission :

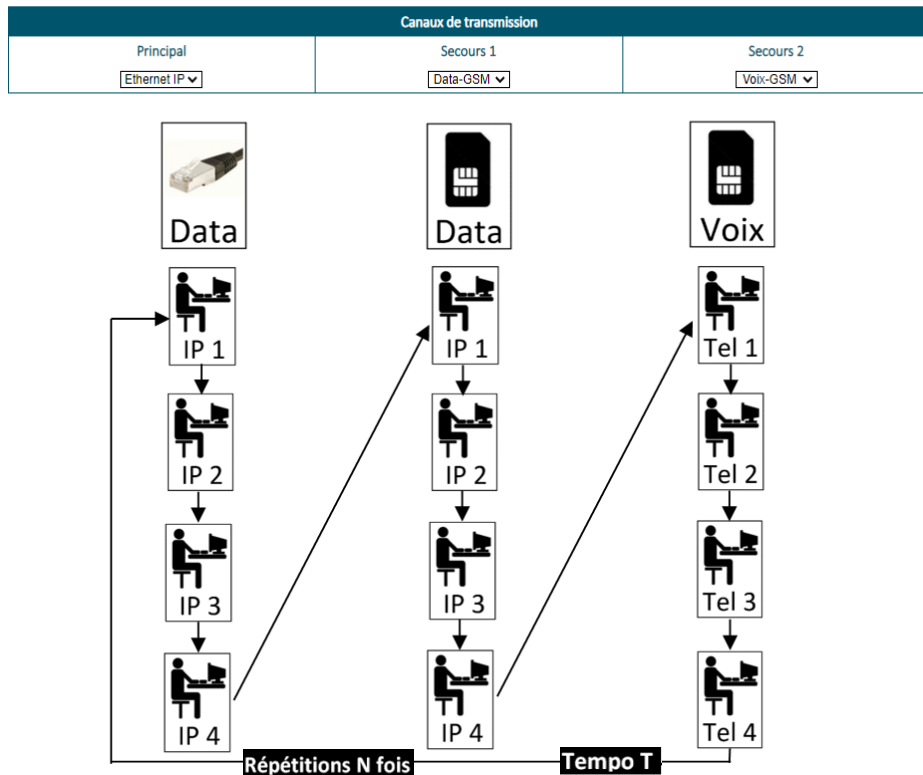

Le SIMPL'GSM offre la possibilité de paramétrer le nombre de cycle d'appel N et la tempo T entre 2 cycles de transmission.

Protocole digital dégradé

Protocole digital dégradé	<input type="checkbox"/>
---------------------------	--------------------------

L'activation de ce paramètre permet de s'adapter à des trames d'acquiescement IP ne respectant pas strictement le protocole DC-09 provenant du télésurveilleur. A tester lorsque le télésurveilleur reçoit les informations mais que la trame d'acquiescement n'est pas reconnue par le SIMPL'GSM.

Ce mode de fonctionnement permet aussi une plus grande tolérance en canal voix GSM.

10.11. Configuration des défauts

^ CONFIGURATION DES DÉFAUTS

SIMPL'GSM		SIMPL'GSM 230	
Défaut alimentation		Défaut alimentation	
Tension de défaut	<input type="text" value="11 V"/>	Tension de défaut batterie	<input type="text" value="11 V"/>
Temporisation du défaut	<input type="text" value="20"/> s <input type="button" value="↑"/>	Temporisation du défaut batterie	<input type="text" value="20"/> s <input type="button" value="↑"/>
		Temporisation du défaut secteur	<input type="text" value="20"/> s <input type="button" value="↑"/>

Ce menu permet le paramétrage des défauts d'alimentation

- **SIMPL'GSM** : Seuil de tension basse et temporisation
- **SIMPL'GSM 230** : Seuil de batterie basse et temporisation
Temporisation de défaut secteur



Il faut prévoir le remplacement de la batterie interne à chaque entretien du système.

10.12. Paramètres GSM

Ce menu permet le paramétrage d'options sur le module GSM.

^ PARAMÈTRES GSM

10.12.1. Activation du GSM

GSM	
Activer	<input checked="" type="checkbox"/>

Pour la télésurveillance, le SIMPL'GSM peut être amené à être utilisé en transmission ETHERNET IP uniquement, sans carte SIM.

Dans ce cas de figure, la désactivation de ce menu est impératif, sinon des défauts internes liés à l'utilisation du produit sans carte SIM pourraient ralentir ou rendre le produit indisponible.

Exemple : défaut carte SIM, barre de réseau, etc.



Après désactivation du GSM, la dernière barre de réseau du SIMPL'GSM indique la présence du réseau local sur la prise RJ45.

Les fonctions suivantes sont alors inopérantes :

- Envoi/réception de SMS.
- Appel voix en GSM.
- Télécommandes par serveur vocal / SMS / reconnaissance du numéro.



Attention : La désactivation du GSM désactive le canal Data-GSM pour le remplacer par Ethernet.

10.12.2. Informations réseau dans la mémoire d'évènements

Informations réseau dans la mémoire d'évènement	
Activer	<input checked="" type="checkbox"/>

Le SIMPL'GSM inscrit en mémoire d'évènements toutes les données de changement d'antenne. En cas de changement trop rapprochés, cela peut rapidement remplir la mémoire et limiter la consultation des événements plus anciens. Vous pouvez supprimer l'enregistrement de ces évènement en décochant ce paramètre.

10.12.3. Forçage opérateur

Forçage opérateur téléphonique	
Activer le forçage	<input type="checkbox"/>
Sélection de l'opérateur	Orange ▾
Autres- Code MCC-MNC	<input type="text"/>

En cas d'utilisation d'une carte SIM multi-opérateurs, il est possible de ne transmettre que sur un opérateur sélectionné par vos soins lors de la programmation. Après validation de ce menu, Il faut impérativement réalimenter le SIMPL'GSM.


A chaque entrée en programmation vocale, le SIMPL'GSM annonce l'opérateur qui a été choisi pour le forçage.



Attention : Si le réseau sélectionné rencontre un problème ou disparaît, la carte SIM ne pourra plus basculer sur un autre réseau car elle se comportera comme une carte mono-opérateur.

10.12.4. APN

APN	
Activer l'APN paramétré	<input type="checkbox"/>
Identifiant APN	<input type="text"/>
Activer le nom d'utilisateur	<input type="checkbox"/>
Nom utilisateur	<input type="text"/>
Activer le mot de passe	<input type="checkbox"/>
Mot de passe	<input type="text"/>



Dans le cas où L'APN automatique ne fonctionne pas (carte SIM inconnue du SIMPL'GSM GSM --> clignotement permanent de la première barre de réseau), ce menu permet de rentrer L'APN de la carte SIM avec éventuellement le nom d'utilisateur et le mot de passe.

10.13. Paramètres Ethernet.

Ce menu est exclusivement réservé aux utilisateurs expérimentés en paramétrage réseau.

^ PARAMÈTRES ETHERNET

Paramètres IPv4 statique				
DHCP activé	<input checked="" type="checkbox"/>			
Adresse IPv4 statique	<input type="text" value="169"/>	<input type="text" value="254"/>	<input type="text" value="66"/>	<input type="text" value="47"/>
Masque de sous-réseau	<input type="text" value="255"/>	<input type="text" value="255"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Passerelle réseau	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Serveur DNS primaire	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Serveur DNS secondaire	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Ce paramètre permet au produit d'obtenir une adresse IP dynamique, fournie par un serveur DHCP (exemple : une box) présent dans votre réseau local. Ce serveur définit de manière automatique les paramètres IP utiles au bon fonctionnement du produit dans votre réseau.

Si vous êtes un utilisateur expérimenté, vous pouvez modifier manuellement les paramètres IP tels que :

- Adresse IPv4 statique
- Masque de sous-réseau
- Passerelle réseau
- Serveur DNS primaire
- Serveur DNS secondaire

Dans le cas contraire, veuillez contacter votre administrateur réseau.



Attention : Soyez prudent lorsque vous attribuez manuellement une adresse IP. Si vous saisissez une adresse IP incorrecte, le produit ne fonctionnera pas sur votre réseau.

Après modification, il faut débrancher et rebrancher le câble réseau pour la prise en compte des nouveaux paramètres, ou réalimenter le SIMPL'GSM

10.14. Localisation d'installation

^ LOCALISATION D'INSTALLATION

Localisation d'installation
France ▼

Ce menu permet la gestion automatique des préfixes internationaux pour l'identifiant d'appel.

10.15. Mise à jour du produit à distance

^ MISE À JOUR DU PRODUIT À DISTANCE

Mise à jour automatique	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------	-------------------------------------

Mise à jour par Ethernet:

Mise à jour par Data-GSM:

Voir paragraphe 11

11.OPTIONS

S I M P L ' G S M



ACCUEIL PROGRAMMATION OPTIONS ACCÈS NOTICE



SIMULATION ETAT DES ENTRÉES/SORTIES ETAT DU PRODUIT MÉMOIRE ÉVÈNEMENT

Le SIMPL'GSM contient 4 pages d'options permettant une vérification simplifiée des fonctionnalités, et un test complet du produit par simulation.

Page « SIMULATION » : Permet de simuler le déclenchement des entrées et des sorties paramétrées


Page « ETAT DES ENTREES/SORTIES » : Permet de vérifier l'état physique des entrées

Page « ETAT DU PRODUIT » : Permet de vérifier les paramètres internes du SIMPL'GSM ainsi que les paramètres de connexion


Page « MEMOIRE D'EVENEMENTS » : Permet de vérifier l'historique du produit et le fonctionnement en temps réel du SIMPL'GSM en mode LIVE

11.1. PAGE SIMULATION

SIMPL'GSM



[ACCUEIL](#) [PROGRAMMATION](#) [OPTIONS](#) [ACCÈS NOTICE](#)



SIMULATION
ETAT DES ENTRÉES/SORTIES
ETAT DU PRODUIT
MÉMOIRE ÉVÈNEMENT

Rafraîchissement

Arrêt des transmissions

		Vocal	SMS	Digital	App
Entrée M/A	<input type="button" value="Marche"/> <input type="button" value="Arrêt"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Entrée 1	<input type="button" value="Déclencher"/> <input type="button" value="Réarmer"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Entrée 2	<input type="button" value="Déclencher"/> <input type="button" value="Réarmer"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Entrée 3	<input type="button" value="Déclencher"/> <input type="button" value="Réarmer"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Entrée 4	<input type="button" value="Déclencher"/> <input type="button" value="Réarmer"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Entrée 5	<input type="button" value="Déclencher"/> <input type="button" value="Réarmer"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Entrée 6	<input type="button" value="Déclencher"/> <input type="button" value="Réarmer"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Entrée 7	<input type="button" value="Déclencher"/> <input type="button" value="Réarmer"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Entrée 8	<input type="button" value="Déclencher"/> <input type="button" value="Réarmer"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Défaut alimentation	<input type="button" value="Défaut"/> <input type="button" value="FIN Défaut"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Test cyclique	<input type="button" value="Activer"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Test IP Data-GSM	<input type="button" value="Activer"/>				
Test IP Ethernet	<input type="button" value="Activer"/>				
Test Voix-GSM	<input type="button" value="Activer"/>				
Supervision/Polling IP Ethernet	<input type="button" value="Activer"/>				
Supervision/Polling IP Data-GSM	<input type="button" value="Activer"/>				


			Tension en mode activé	Marche/Arrêt ou Impulsionnel
Sortie 1	Désactivée	<input type="button" value="Télécommande Activée"/>	Apparition 12V	Impulsionnel
Sortie 2	Désactivée	<input type="button" value="Télécommande Activée"/> <input type="button" value="Télécommande Désactivée"/>	Apparition 12V	Marche/Arrêt
Sortie 3	Désactivée	<input type="button" value="Télécommande Activée"/> <input type="button" value="Télécommande Désactivée"/>	Apparition 12V	Marche/Arrêt
Sortie 4	Désactivée	<input type="button" value="Télécommande Activée"/> <input type="button" value="Télécommande Désactivée"/>	Apparition 12V	Marche/Arrêt

Cette page permet de déclencher le test des entrées par simulation, de tester la supervision des canaux, d'envoyer un test de télésurveillance, ainsi que l'activation / désactivation des sorties programmables.

Cliquer sur les différents boutons pour simuler le fonctionnement des SMS, des appels vocaux et de télésurveillance, des supervisions ou des sorties programmables.

Les boutons grisés correspondent à des configurations qui n'ont pas été programmées, et donc qui ne peuvent être simulées.

La présence des cases cochées à droite de chaque bouton permet de connaître rapidement la configuration de transmission de chaque entrée



Si ce voyant clignote, cela veut dire que des transmissions sont en cours, vous pouvez arrêter ces transmissions en cliquant sur "Arrêt des transmissions".


Arrêt des transmissions

Valider


11.2. ETAT DES ENTREES/SORTIES

Cette page permet de vérifier l'état, en temps réel, des entrées et des sorties du SIMPL'GSM ainsi que leur paramétrage.

SIMPL'GSM



[ACCUEIL](#) | [PROGRAMMATION](#) | [OPTIONS](#) | [ACCÈS NOTICE](#)



[SIMULATION](#) | [ETAT DES ENTREES/SORTIES](#) | [ETAT DU PRODUIT](#) | [MÉMOIRE ÉVÈNEMENT](#)

Rafraîchissement

	Vocal	SMS	Digital	App	Polarité	Contact	Temporisation	Asserv. MA
Entrée M/A	En Arrêt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Négative	NF	0 s	24h/24
Entrée 1	Réarmée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Négative	NF	0 s	24h/24
Entrée 2	Réarmée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Négative	NF	0 s	24h/24
Entrée 3	Réarmée	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Négative	NF	0 s	24h/24
Entrée 4	Déclenchée	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Négative	NF	0 s	24h/24
Entrée 5	Déclenchée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Négative	NF	0 s	24h/24
Entrée 6	Déclenchée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Négative	NF	0 s	24h/24
Entrée 7	Déclenchée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Négative	NF	0 s	24h/24
Entrée 8	Déclenchée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Négative	NF	0 s	24h/24

	Attribut de sortie	Tension en mode activé	Marche/Arrêt ou Impulsionnel	Temporisation	
Sortie 1	Désactivée	Télécommande	Apparition 12V	Impulsionnel	2 s
Sortie 2	Désactivée	Télécommande	Apparition 12V	Marche/Arrêt	0 s
Sortie 3	Désactivée	Télécommande	Apparition 12V	Marche/Arrêt	0 s
Sortie 4	Désactivée	Télécommande	Apparition 12V	Marche/Arrêt	0 s

11.3. ETAT DU PRODUIT

S I M P L ' G S M



ACCUEIL PROGRAMMATION OPTIONS ACCÈS NOTICE



SIMULATION ETAT DES ENTRÉES/SORTIES ETAT DU PRODUIT MÉMOIRE ÈVÈNEMENT

Rafraîchissement

Manuel

21/11/22 11:58:02
Produit opérationnel

Version du produit

SOFT: 1.027
Numéro de série: SG3506221049

Défaut configuration SMS: Aucun numéro de téléphone sms

Défaut configuration vocal: Aucun numéro de téléphone vocal

Test cyclique Digital dans 10 jours 00:01:58

Etat de la partie GSM

Connecté au réseau 3G Free
Data cellulaire : Connecté à Internet
Niveau de réception: 10/10
SPN: Free
APN: free

Etat de la partie Ethernet

Adresse MAC: 0C:E9:9A:00:33:3B
Adresse IP: 192.168.0.74
mDNS: altec04.local
Adresse IP DNS: 192.168.0.10

Etat des canaux de transmission

Canal de transmission Voix/SMS connecté
Canal de transmission Data-GSM connecté
Canal de transmission Ethernet connecté

Application

MQTT connect

Cette page contient plusieurs informations techniques :

Paramètres GSM, paramètres Ethernet, version soft du SIMPL'GSM, date et heure, état des canaux de transmission.

A droite, en bleu s'affichent les tâches réalisées en temps réel par le SIMPL'GSM ainsi que d'éventuels messages d'erreur en rouge relatifs à des incohérences de paramétrage.

En vert s'affiche des messages de défauts en cours du SIMPL'GSM



L'appui maintenu sur le bouton RAZ à l'intérieur du SIMPL'GSM pendant l'affichage de cette page permet l'affichage de paramètres supplémentaires tels que :

- la tension présente sur les boucles d'entrée
- La température du produit
- Les tensions d'alimentation

11.4. MEMOIRE D'ÉVENEMENTS

S I M P L I' G S M



ACCUEIL PROGRAMMATION OPTIONS ACCÈS NOTICE



SIMULATION ETAT DES ENTRÉES/SORTIES ETAT DU PRODUIT MÉMOIRE ÉVÈNEMENT



Télécharger l'historique de la mémoire d'évènement :



Filtrer par numéro d'évènement :

Le mode Live permet de voir en direct les 20 derniers évènements du produit depuis sa dernière alimentation.

N°3161	06/11/20	11:56:02	-62dBm	8/10	RSSI :-62 dBm
N°3160			-60dBm	9/10	3G LAC:0xF6E UARFCN:3037
N°3159			60dBm	9/10	CELL ID:0x485DF6A

Vous pouvez naviguer à travers l'historique du produit grâce aux différents boutons ou filtrer par numéro d'évènement.

L'activation du bouton LIVE permet de voir les 20 derniers évènements s'afficher en cours de fonctionnement depuis sa dernière alimentation.

La mémoire d'évènements peut être téléchargée avec l'extension `.txt`, afin d'être ouverte dans un éditeur de texte, ou en l'important dans un tableur de type excel.

12. MISE A JOUR DU PRODUIT A DISTANCE

^ MISE À JOUR DU PRODUIT À DISTANCE

Mise à jour automatique



Mise à jour par Ethernet: MAJ

Mise à jour par Data-GSM: MAJ

12.1. Mise à jour manuelle

Ce menu de la page technique permet la mise à jour du programme du SIMPL'GSM.

- Le choix du canal en Data-GSM dans la page DIGITAL est nécessaire pour pouvoir réaliser la mise à jour manuelle via le réseau Data-GSM.

Cliquez sur le canal de mise à jour choisi, le SIMPL'GSM vous indique :

- Mise à jour impossible : Problème de paramétrage IP ou de câblage (voir chapitre 11.3)
- Le produit est déjà à jour : Le dernier programme est installé.

Lorsqu'une mise à jour est disponible, une fenêtre apparaît pour valider le lancement de la mise à jour.



Pendant le téléchargement de la mise à jour, les leds de la barre de réseau font un chenillard de haut en bas.



Après le téléchargement, l'installation du nouveau logiciel est indiquée par le clignotement lent du voyant vert puis par le clignotement rapide du voyant rouge.

Attendre le rétablissement des barres de réseau avant de solliciter le SIMPL'GSM à nouveau.



- Sans Ethernet, l'utilisation du canal Data-GSM pour la mise à jour doit être paramétrée de manière volontaire sur un des canaux de transmission du menu DIGITAL. Chaque mise à jour nécessite 2 Mo de data.

Priorité canaux transmission		
Principal	Secondaire	Tertiaire
Ethernet IP ▼	Data-GSM ▼	Voix-GSM ▼

- Pendant la mise à jour, les sorties du SIMPL'GSM se désactivent un court instant, avant de reprendre leur état initial d'avant mise à jour.

- Ne jamais couper l'alimentation du SIMPL'GSM pendant la mise à jour du produit

12.2. Mise à jour automatique

La première demande de mise à jour automatique s'effectue 12 heures après la mise sous tension, puis quotidiennement.

Cette mise à jour automatique ne peut pas se déclencher si :

- Cette mise à jour n'est pas essentielle.
- Une sortie est configurée, ceci pour éviter le changement d'état de cette sortie pendant le redémarrage du SIMPL'GSM. et éviter des fausses alarmes.

- L'option est décochée.
- Le dispositif de protection mis en place sur votre réseau Ethernet l'empêche, La mise à jour utilise le port UDP 6001.
- L'APN n'est pas configuré.

12.3. Résolution des problèmes lors de la mise à jour

12.3.1. Mise à jour par Ethernet

Si le SIMPL'GSM indique « Echec de connexion au serveur de mise à jour », vérifier les points suivants :

- L'ouverture du port 6001 en UDP qui peut être bloquée par la BOX ou le Firewall.
- Le bon fonctionnement de la fibre ou de l'ADSL.
- Le branchement et la qualité du câble réseau.

12.3.2. Mise à jour par Data-GSM


Si le SIMPL'GSM indique « Echec de connexion au serveur de mise à jour », vérifier les points suivants :

La bonne activation du canal Data-GSM se fait par 2 méthodes différentes en programmation :

- **L'activation de l'application**



- **Le choix de la technologie Data GSM IP dans la page Digital**



Après avoir essayé une de ces méthodes, la première barre de réseau clignote pour indiquer la connexion en cours en data-GSM. Cette étape peut durer quelques dizaines de secondes. Si cette étape dure plus d'une minute, vérifier que l'APN a été correctement configuré dans le SIMPL'GSM

Dès que le produit est connecté en Data-GSM, le SIMPL'GSM réactive ses barres de réseau. Si toutefois après cette phase, la mise à jour ne se fait pas, il est fort probable que votre abonnement ne dispose pas de Data.

13. GARANTIE



ALTEC-ATLS assure une garantie de 5 ans à compter de la date de fabrication.

La date de fabrication est contenue dans le numéro de série placée à l'intérieur de l'appareil.

La garantie ne s'applique pas sur les piles.

La garantie ne couvre pas les dégradations non fonctionnelles telles que les rayures, bris par chute ou choc, ni les dégradations provoquées par un emploi anormal.

La garantie ne s'applique qu'aux cartes et ensembles électroniques et ne couvre pas les dégradations causées par les surtensions naturelles ou artificielles.

La garantie ne s'applique que si l'électronique n'a pas été démontée, déréglée ou transformée.

La garantie est strictement limitée à la réparation ou à l'échange des pièces que nous aurons reconnues défectueuses.

Les frais de retour sont toujours à la charge de l'expéditeur.

L'immobilisation du matériel dans le cadre de la garantie ne pourra donner lieu à aucune indemnité pour quelque cause que ce soit.

La responsabilité d'ALTEC-ATLS se limite à la réparation des produits et ne s'étend pas aux conséquences résultant de leur usage, de leur mise en œuvre ou de leur non fonctionnement.

ALTEC-ATLS ne pourrait être tenu responsable de l'obsolescence de ses produits, consécutive à un changement ou à un abandon de technologie de la part des opérateurs de téléphonie mobile.

Conformément à notre politique d'amélioration continue de nos produits, les informations contenues dans cette notice peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. ATLS ne pourra être tenue responsable des erreurs contenues dans ce document, ni des dommages fortuits ou consécutifs ayant trait à la fourniture, la qualité ou l'usage de ce dernier.